



Varmepumpe projektet

Torsdag den 28. marts 2019

Hedensted Fjernvarme



Overskudsvarme



- ❑ Tidligere Hede Nielsen
- ❑ Taget i drift i 1991
- ❑ Strømforbrug: 9,6 MW



Overskudsvarme



Overskudsvarme



Overskudsvarme




Hedensted Fjernvarme



Oversigt



New Heat Pump location

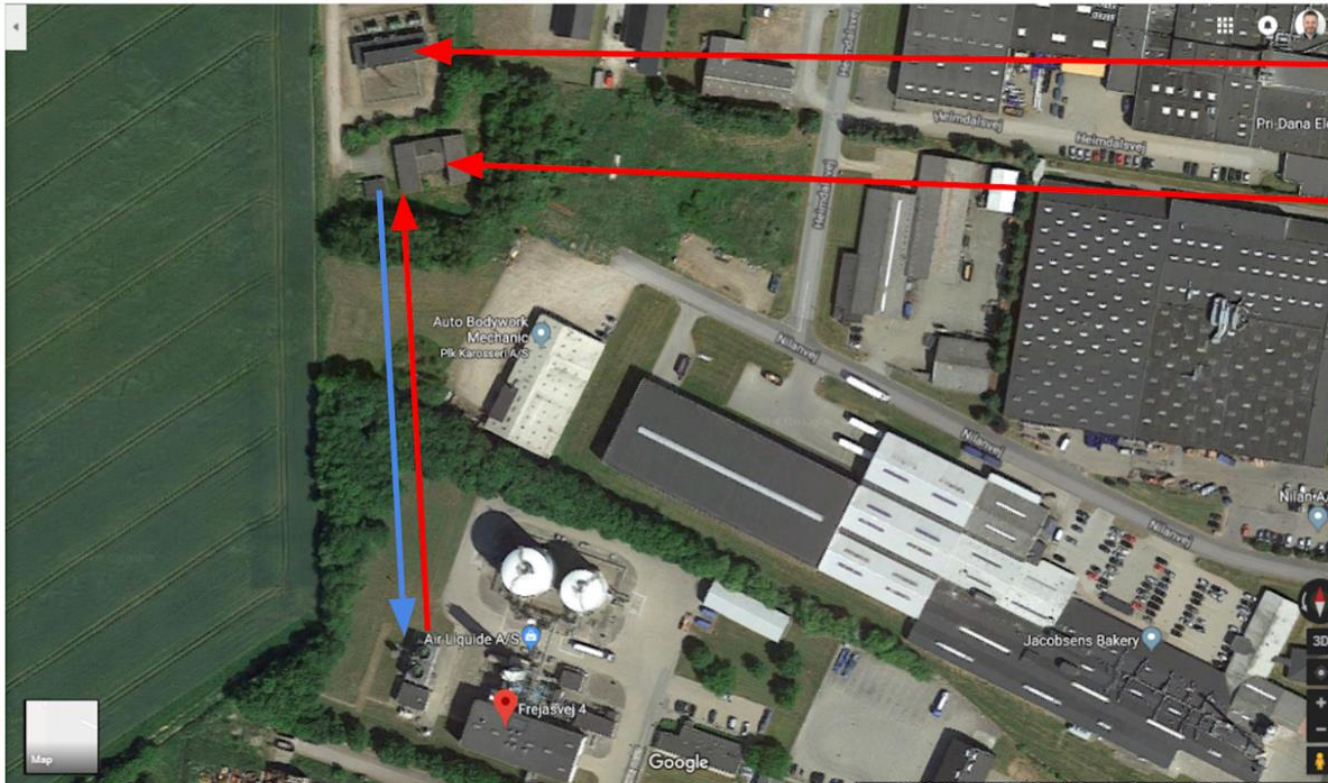

60/10 kV trafo station

“Enghuset”



Fordele



- Hedensted by får bæredygtig og priseffektiv varme
- Air Liquide får kølet processen bedre
- Miljøet bliver sparet for over 3.000 ton CO2 udledning
- Air Liquide skal indvinde mindre vand fra egen boring
- Kemikalieforbrug bliver mindre
- Fremtidssikker løsning



Ulemper

